LEGENDA:

Dn40stal–WZ istniejąca	INSTALACJA WODY BYTOWEJ rura ISTNIEJĄCA, stalowa, ocynkowana
Dn40stal–HP projektowana	INSTALACJA HYDRANTOWA rura PROJEKTOWANA, stalowa, ocynkowana DN40
H1	PION INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNETRZNYCH
	HYDRANT P–POŻ W SZAFCE WSZYSTKIE NOWE SZAFKI W WYKONANIU TZW. SLIM (WĄSKIE)
HP–1–4	OPIS HYDRANTÓW POŻAROWYCH 1–poziom kondygnacji 4–bieżący numer

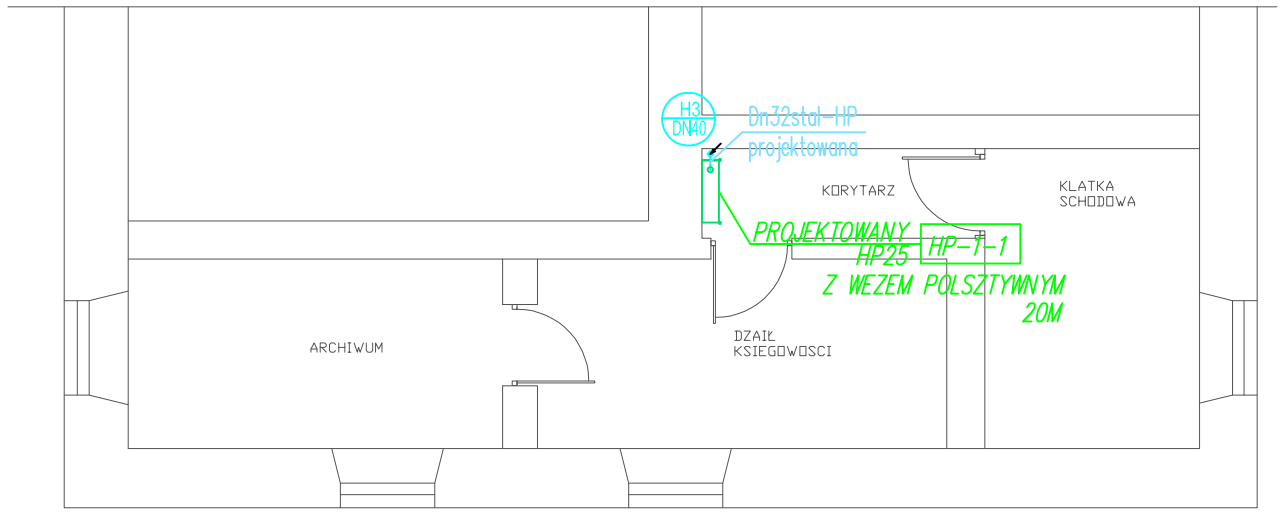

UWAGA:
Podkłady architektoniczno-budowlane zostały przerysowane do potrzeb instalacji hydrantowej na podstawie dokumentacji papierowej opracowanej przez
- Art Projekt mgr inż arch B.Włodarczyk w 05.2003r.
- Zaobserwowanych zmian

W przypadku korzystywania poniższych podkładów należy każdorazwo sprawdzić ze stanem rzeczywistym.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTALACJI SANITARNYCH:

QUADRO-PROJEKT
mgr inz. Marek Zawadyl
nr upr. MAZ/0168/POOS/05
ul. Sobieskiego 15, 05-270 Marki
tel. +48 503-752-748
e-mail: marek.zawadyl@gmail.com

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Temat:	Wykonanie projektu wykonawczego instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku II LO w Radzyminie pow.Wołominski ul.Konstytucji 3-go Maja 26 nr ew dz.3/1
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża:	INSTALACJE SANITARNE

Projektant:	mgr inż. Marek Zawadyl nr upr. MAZ/0168/POOS/05	Podpis

Nazwa rysunku:
INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH
RZUT POZIOMU PÓŁPIĘTRA

Skala:	Data:	Numer rysunku:	Numer rewizji:	Nr str.:
1:100	2016-10	PBW-IS-H-00-03	00	