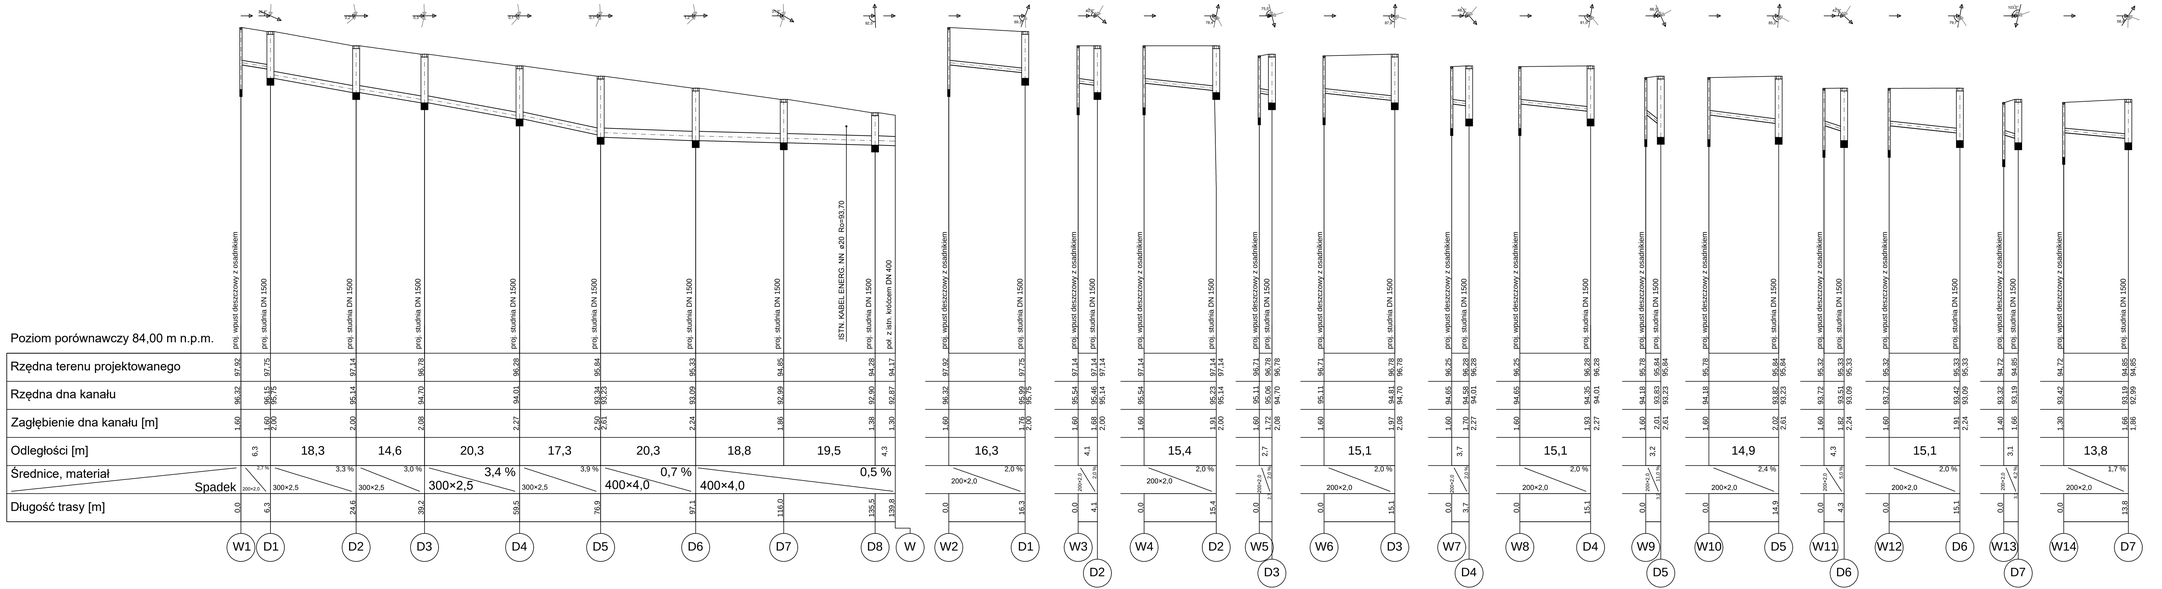
Poziom porównawczy 84,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
proj. wpust deszczowy z osadnikiem
proj. studnia DN 1500
istn. KABEL ENERG. NN ø20 Rp=93,70
pod z istn. krótkiem DN 400
W1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 W W2 D1 W3 D2 W4 D2 W5 D3 W6 D3 W7 D4 W8 D4 W9 D5 W10 D5 W11 D6 W12 D6 W13 D7 W14 D7

| | | |